


DESEMPENHO DO SISTEMA


Resultados dos ensaios - Guarda com 2,50m x 1,10m NP 4491:2009	Locais de atividade residencial		Locais de acolhimento de público
	Fixações a cada 200mm	Fixação a cada 400mm	Fixações a cada 400mm
Ensaio nº OEF039/13 de 06-11-2013	APTO	-----	-----
Ensaio nº. OEF040/13 de 06-11-2013	-----	APTO	-----
Ensaio nº. OEF41/13 de 06-11-2013	-----	-----	APTO

PERFIS

PERFIS DE FIXAÇÃO

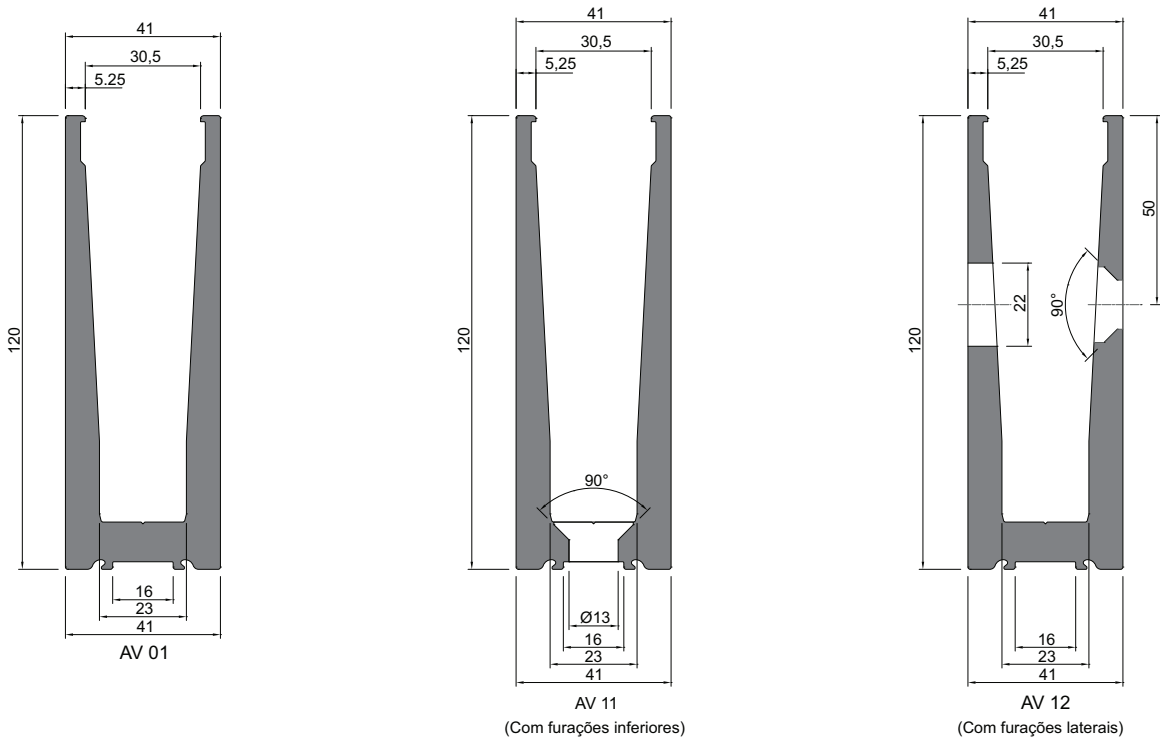

PERFIS DE REMATE

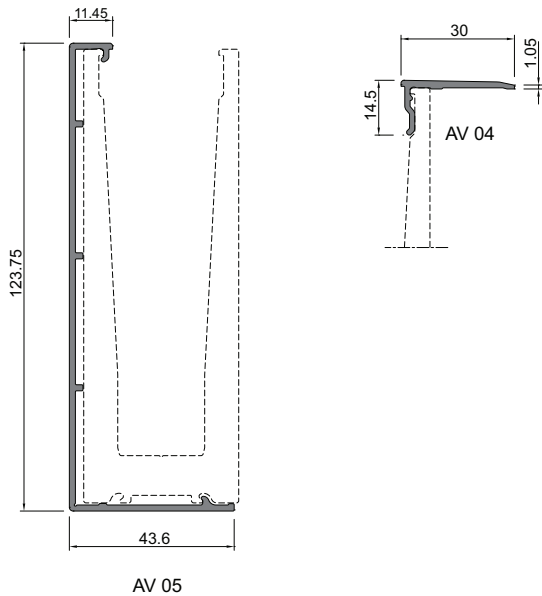

PASSA-MÃOS

